


INSTALATIONS GUIDE

VVS MONTERING

Rørtilslutninger se tegning nedenfor

Det anbefales, at tilslutte filteret til rørsystemet med fleksible slanger for ikke at beskade ventil.

HUSK ½" afløbsslange, på ventil og på den overløbs studs der sidder på siden af anlægget.

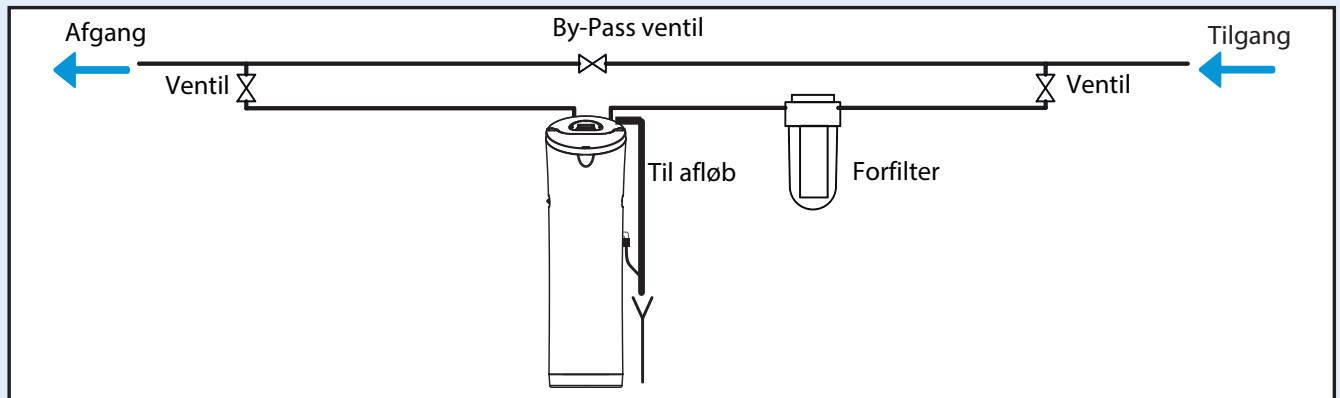

Programering

Systemet er programmeret fra fabrikken.

INSTALLATION

Tryk på **'MENU'** knap i 3 sek. for adgang til bruger programmering.

Nedenstående symboler vises på skærmen, tryk på symbol for at komme ind i undermenu, ændre ved tryk på **SET** knap.




Tid og dato: Indstill tid og dato



DIVERSE: Her kan følgende parameter vælges:

Måle enhed: Metric or US.

Sprog: English, French, Spanish and German.



Input data: Skal indtastes:

Hårdhed: Tilgangs vands hårdhed måles i ppm af CaCO₃. Dvs. °dH x 17,8 Indtastes.
Antal personer i husstanden.



NOTE: Det anbefales på ingen måde, at ændre i andre parameter

